


กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ




การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ คือ การกำหนดค่าที่ใช้เบื้องต้นในระบบนั้น ๆ การกำหนดค่าส่วนใหญ่จะถูกกำหนดค่าไว้แล้วในภาพรวม ที่บริหารระบบ (SM) แต่หากผู้ใช้งานในระบบต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถทำได้ โดยผู้ที่ได้สิทธิ์ในการกำหนดรหัส

สำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นผู้ใช้ เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของผู้ใช้แต่ละราย มีวิธีการเช่นเดียวกับการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ แต่ตัวแปรระบบในกลุ่มของตัวแปรระบบจะไม่ละเอียด เนื่องจากเป็นการตั้งค่าเฉพาะของแต่ละผู้ใช้งาน

การเข้าสู่หน้าจอ

1. เข้าสู่รายการโดย คลิกที่ ข้อมูลหลัก > กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ จะได้หน้าต่าง “กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ”

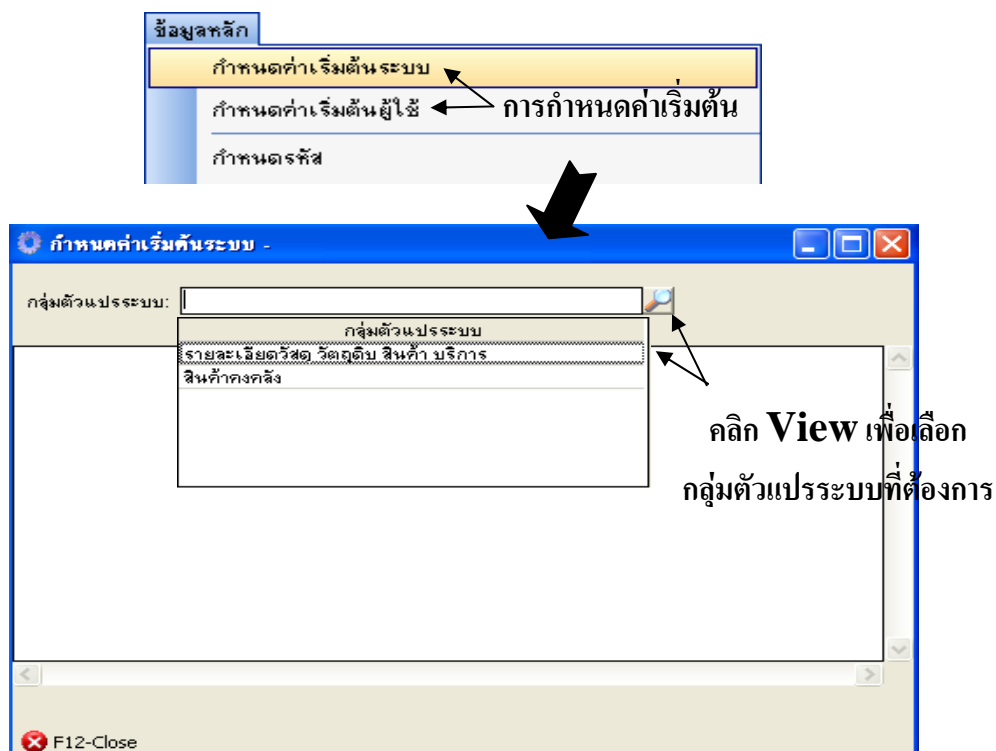

2. เลือกกลุ่มตัวแปรระบบ เพื่อเลือกกระบวนการจัดเก็บ โดยคลิกที่ปุ่ม 
3. จะได้ตัวแปรทั้งหมดของระบบที่เลือก กด F4 หรือ คลิกที่ปุ่ม  เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูล
4. เมื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามการใช้งานแล้วบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง โดยคลิกที่ปุ่ม 

วิธีกำหนดค่า

กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ - รายละเอียดวัตถุ วัตถุชนิด สินค้า บริการ

กลุ่มตัวแปรระบบ: รายละเอียดวัตถุ วัตถุชนิด สินค้า บริการ

F	รายละเอียด	Description	ชนิดตัวแปร	ค่าที่กำหนด (F2)
1	กำหนดความยาวของ Barcode สินค้า (0=ไม่บังคับ)		จำนวน (-1.00)	0
2	กำหนดให้ใช้ Barcode เหมือนกับรหัสสินค้า		Yes/No	No
3	ชื่อ Custom1		ตัวอักษร	
4	ชื่อ Custom1 ภาษา 2		ตัวอักษร	
5	ชื่อ Custom2		ตัวอักษร	
6	ชื่อ Custom2 ภาษา 2		ตัวอักษร	
7	ชื่อ Custom3		ตัวอักษร	
8	ชื่อ Custom3 ภาษา 2		ตัวอักษร	
9	ชื่อ Custom4		ตัวอักษร	
10	ชื่อ Custom4 ภาษา 2		ตัวอักษร	
11	ชื่อ Custom5		ตัวอักษร	
12	ชื่อ Custom5 ภาษา 2		ตัวอักษร	
13	ต้องระบุประเภทชื่อ ให้กับสินค้าแต่ละชนิด		Yes/No	No
14	ต้องระบุผู้ผลิต จัดจำหน่ายให้กับสินค้าแต่ละชนิด		Yes/No	No
15	เตือนเมื่อไม่มีการระบุสินค้าในแพ็ค		Yes/No	No
16	เตือนเมื่อระบบจะทำการปรับรหัสอัตโนมัติ		Yes/No	No
17	เลือกรูปแบบการทำงานเฉพาะ		ตัวอักษร	

F4-Edit F12-Close

Field ที่สามารถกำหนดค่าได้แต่ต้องมีความสัมพันธ์กับ field ชนิดตัวแปร

Field ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าได้คือ Field “ค่าที่กำหนด (F2)” ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าได้ตามที่ต้องการ โดยฟิลด์ที่กำหนดค่าจะต้องมีความสัมพันธ์กับฟิลด์ “ชนิดตัวแปร”

ฟิลด์ชนิดตัวแปร = ค่าว่าง → ฟิลด์ค่าที่กำหนด สามารถพิมพ์กำหนดค่าที่ต้องการได้
และยืนยันข้อมูลโดยกด Enter

ฟิลด์ชนิดตัวแปร = Yes/No → ฟิลด์ค่าที่กำหนด มีค่าเป็น Yes และ No เท่านั้น

ฟิลด์ชนิดตัวแปร = จำนวน (-1.00) → ฟิลด์ค่าที่กำหนด เป็นเลขจำนวนเต็ม

ฟิลด์ชนิดตัวแปร = วันที่ → ฟิลด์ค่าที่กำหนด เป็นค่าของวันที่มีรูปแบบ

วัน/เดือน/ปีพ.ศ.4หลัก เช่น 01/08/2549 เป็นต้น

ฟิลด์ชนิดตัวแปร = F2 เลือกรายการ → ฟิลด์ที่กำหนด เป็นค่าที่เลือกจากรายการโดย
กด F2 หรือ Double Click

ฟิลด์ค่าที่กำหนด เป็นสีเทา ไม่สามารถกำหนดค่าได้เนื่องจากเป็นค่าที่กำหนดแบบมีเงื่อนไข